


観測井番号:22(洪積層)

【地下水位】




・地下水位は、年間を通じて標高0.8m前後である。

【電気伝導度】

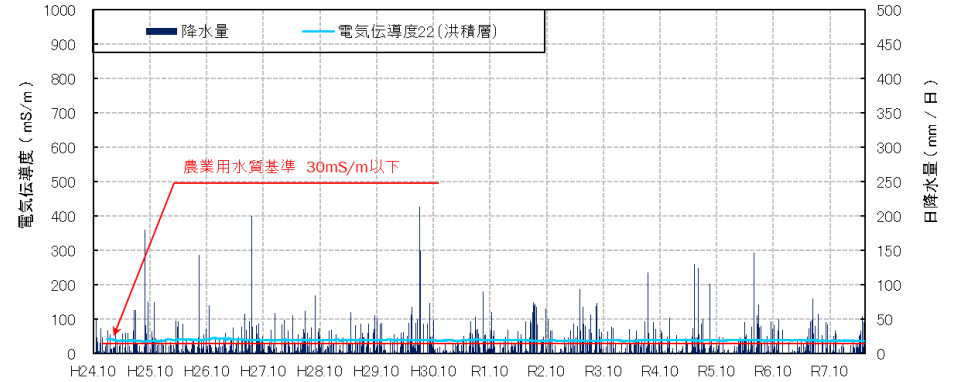

【水質分析結果】

【地下水温】

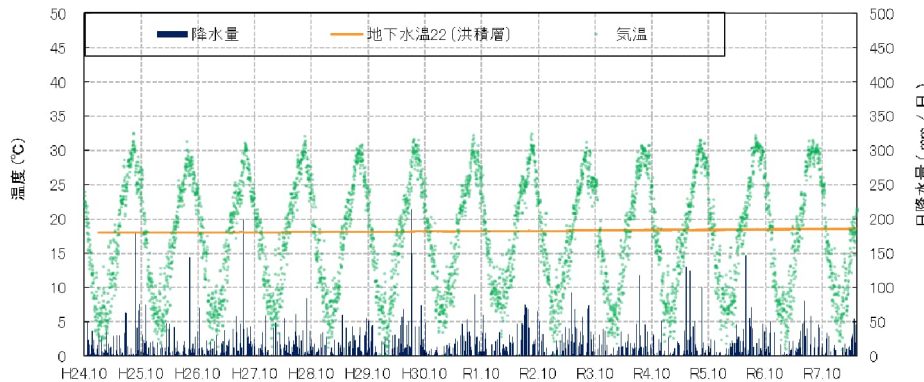

・水温は、年間を通じて18°C程度で変化はほとんど認められない。

水質分析結果											
日付	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5		
	3.18	2.17	2.1	2.27	2.21	2.26	2.3	2.9	2.1		
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	44	46	45	42	44	43	40	44	200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.3	7.5	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	41	41	38	39	37	39	38	38		30mS/m以下
日付	R6	R7	R8								
	2.7	2.5	2.12								
分析項目	単位	値	値	値						水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	49	46	42						200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.2	7.2	7.1						5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	39	38	37							30mS/m以下

・電気伝導度は農業用水質基準値(30mS/m)を超過するものの、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
 ・水素イオン濃度は、水道水質基準、農業用水質基準ともに基準値内である。